



Des pompes au process

17, rue Ernest Laval
92173 Vanves - France
Téléphone: 01.41.08.15.15
Télex: 634129
Télécopie: 01.41.08.15.00

0.4 H 12

JP W

LE : 10 . 12 . 97

VERIF :

TC00009

IND

Internet : <http://www.pcmpompes.com> E-mail : pcm@pcmpompes.com

AVEC EAU
WITH WATER
MIT WASSER
CON AGUA


20 °C
68 °F

COUPLE DE DEMARRAGE :
STARTING TORQUE :
ANLAUFMOMENT
PAR DE ARRANQUE

6 Nm
4,4 LbFt

DIFFUSION OU REPRODUCTION
INTERDITE SANS AUTORISATION

E 095F/a

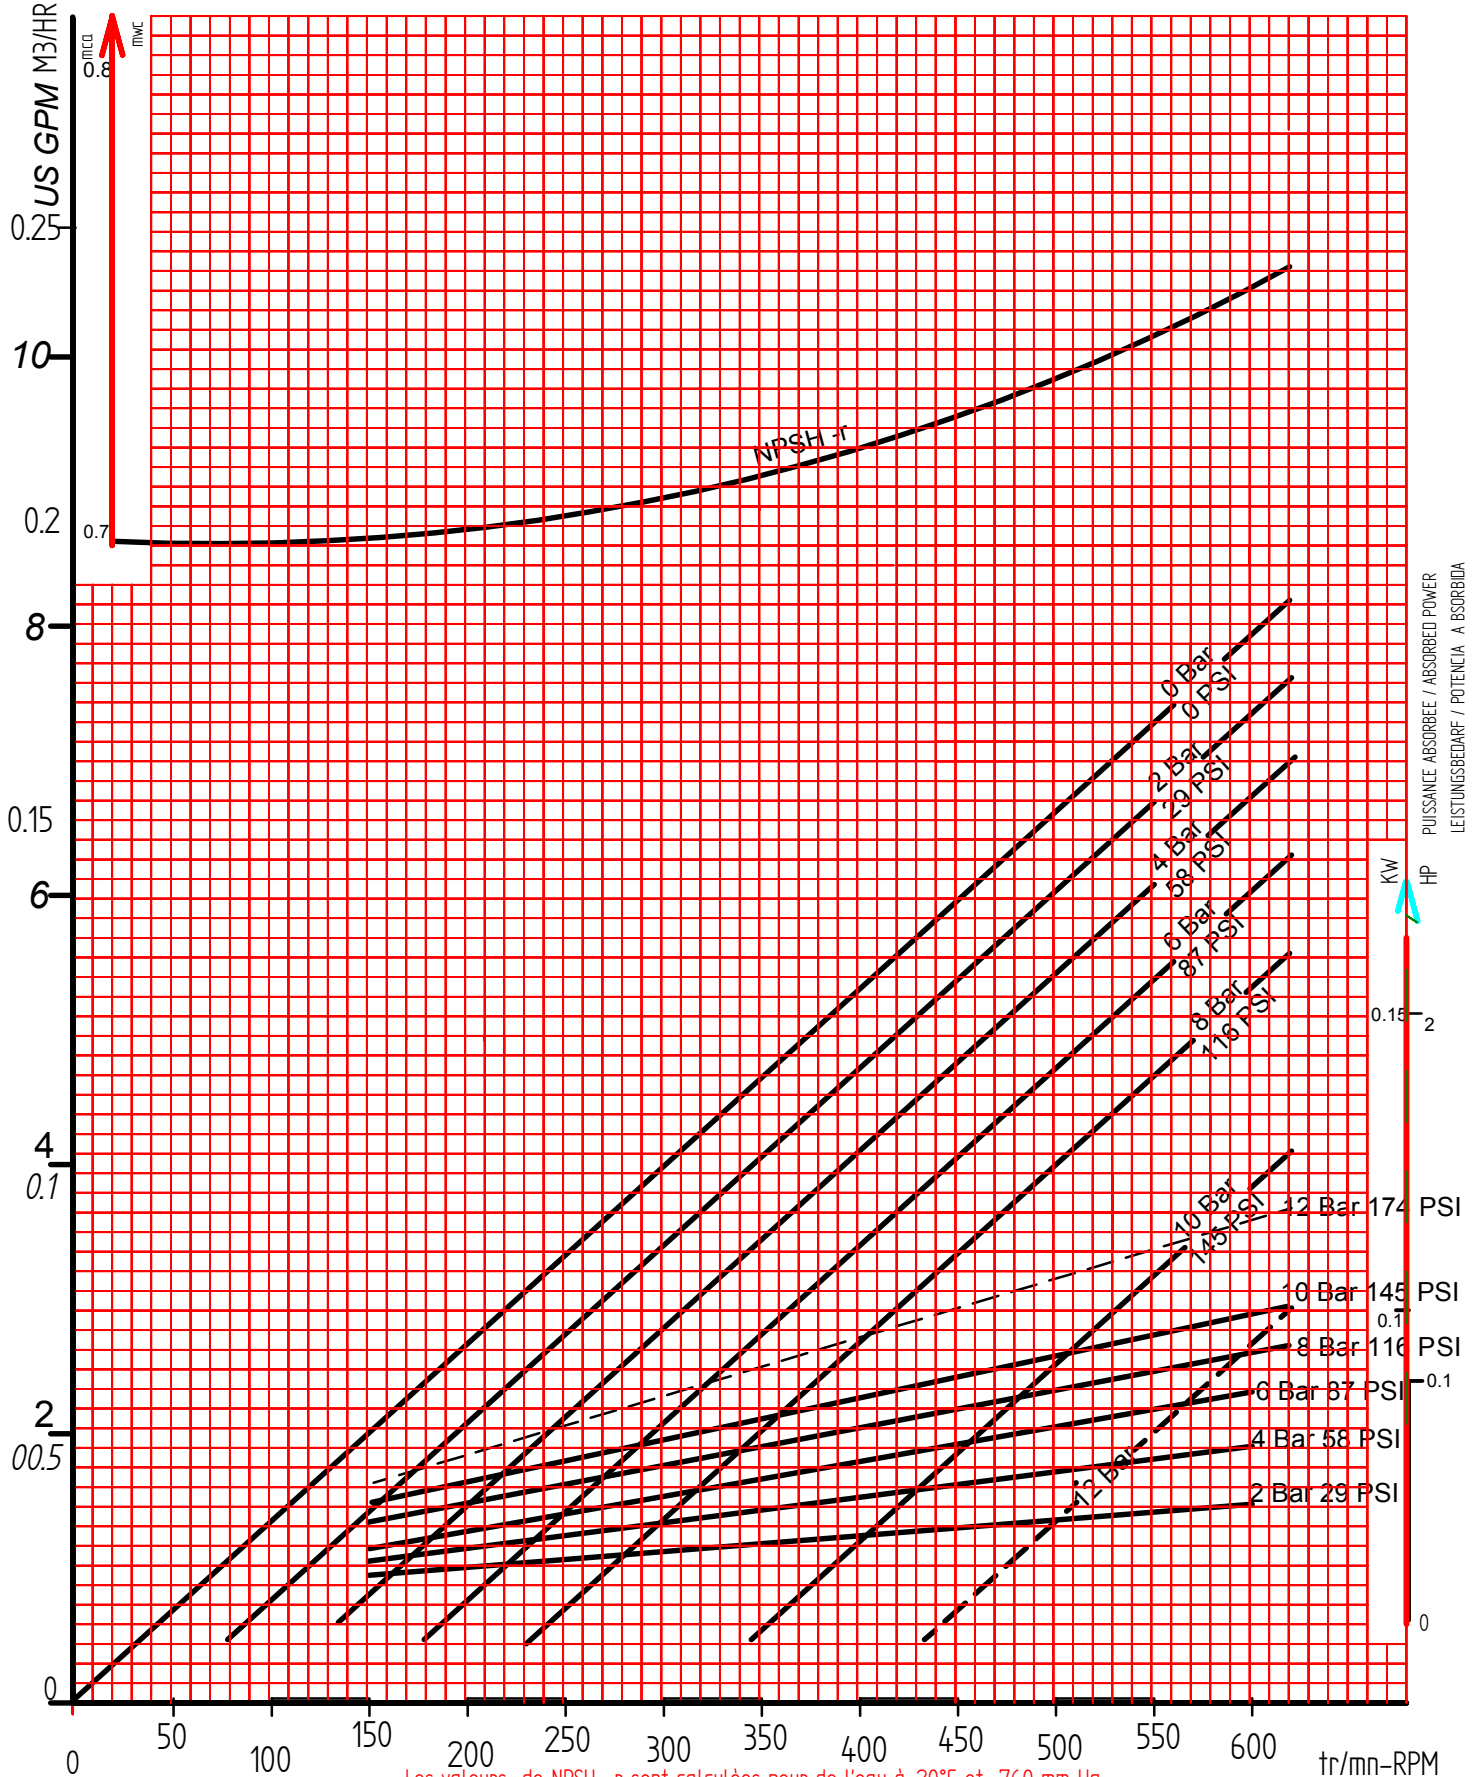

Les valeurs de NPSH -r sont calculées pour de l'eau à 20°C et 760 mm Hg

NPSH data relates to water at 20°C and 760 mm Hg

Die NPSH erf - werte sind gültig für wasser bei 20°C und 760 mm Hg

Las valores de NPSH -r están calculadas par agua a 20°C y 760 mm Hg